
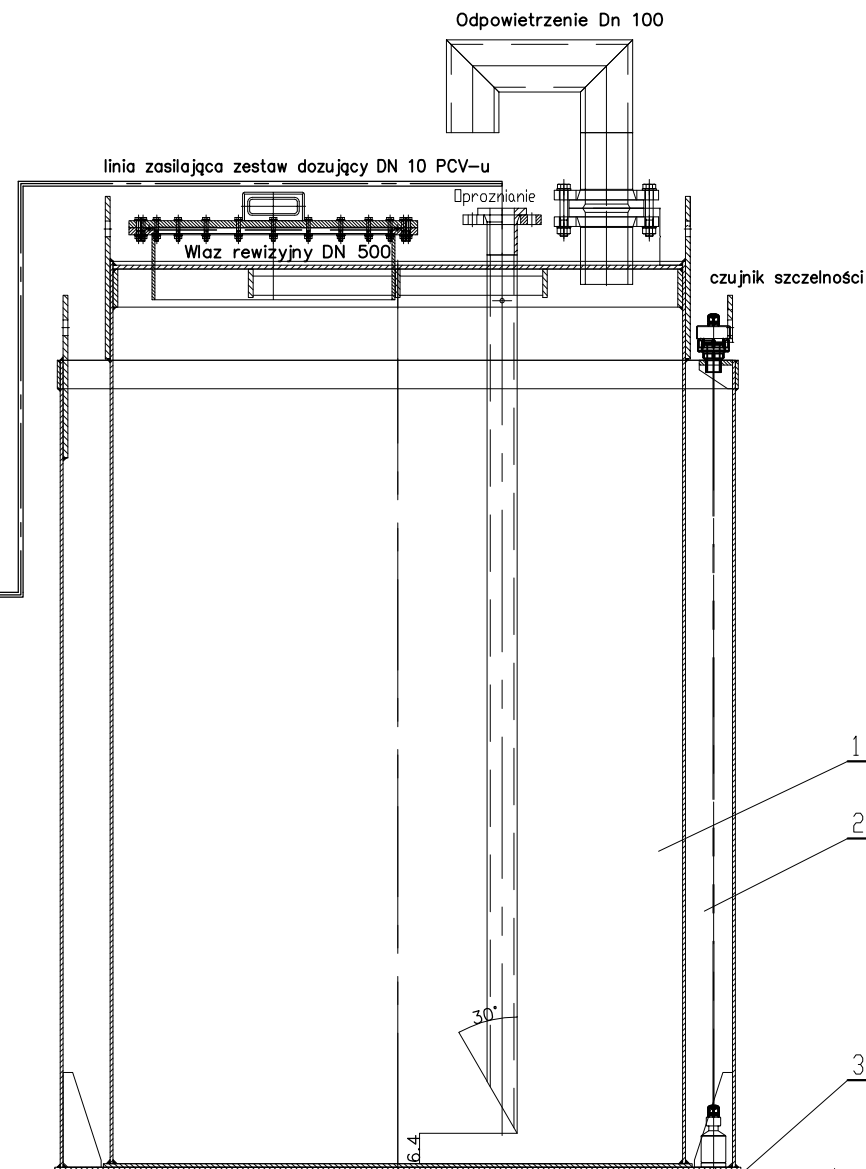
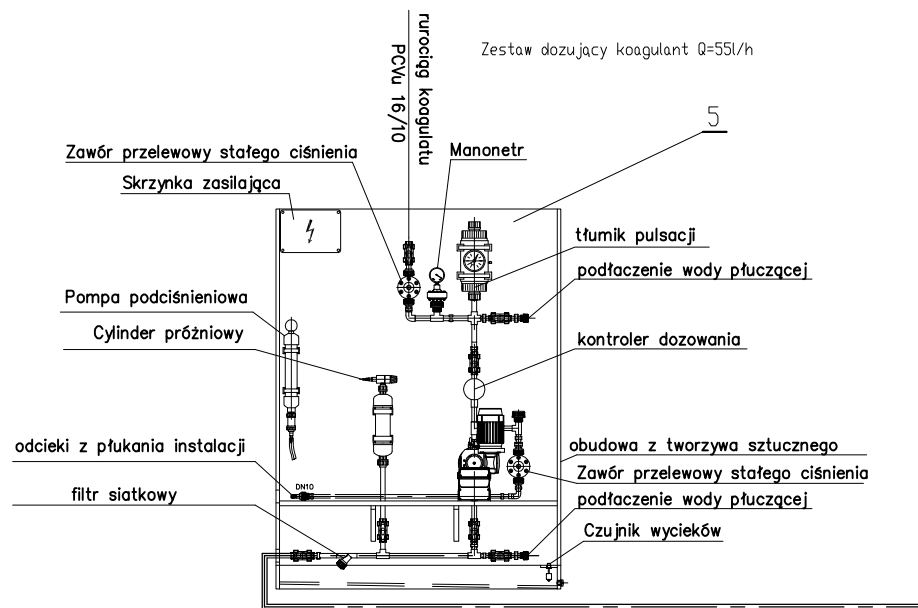


MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KŁODZKU

Rys. 13 Instalacja dawkowania koagulantu schemat

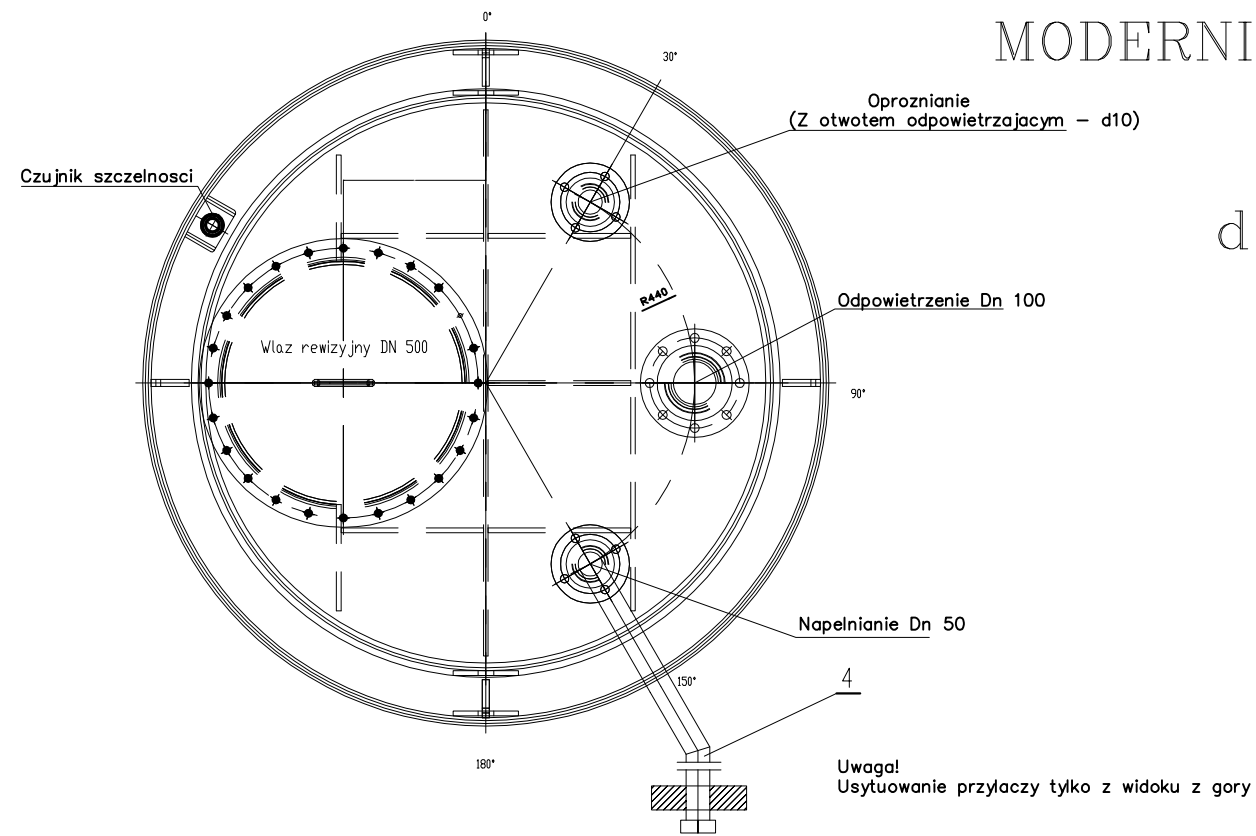

Pos.	Ilość, szt	Nazwa	Material
5	1	Zestaw dozujący koagulant Q=55l/h z linią zasilającą DN10	
4	1	Instalacja napelniania zbiornika z cysterny, Dn 50	PE100 czarny
3	1	Podklad t=3mm D1465	PE100 czarny
2	1	Wanna przechwytyjaca, D 1650/1800	PE100 czarny
1	1	Zbiornik magazynowy V=3000 l., D 1500/1650	PE100 czarny

Zestawienie elementów projektowanych

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. ul. Słężna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 e-mail: sekretariat@esko.org.pl		ESKO CONSULTING	
Branża	TECHNOLOGICZNA		
Zadanie inwestycyjne	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KŁODZKU	Skala:	1:50
Studium	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rys.:	13/BT
Tytuł rysunku	INSTALACJA DAWKOWANIA KOAGULANTU - SCHEMAT	Data i podpis:	
Projektował:	mgr inż. Bożena Markowska	Nr upr.:	16/2000/GW 11.2015 r.
Projektował:	dr inż. Barbara Jachimko	Nr upr.:	LBS/0090/POOK/12 11.2015 r.
Opracował:	mgr inż. Paula Matelska		11.2015 r.
Sprawił:	mgr inż. Bożena Baczyńska	Nr upr.:	21/2001/GW 11.2015 r.